


## ALIT-BT/GT ULTRASONİK SEVİYE TRANSMİTTERİ ÇABUK DEVREYE ALMA


### BAĞLANTILAR

Besleme girişi: ALIT-BT/GT 2-telli Ultrasonik Seviye Transmitterdir, 20 ...30 VDC arasında bir gerilimle beslenebilir bu aralıktaki herhangi bir voltaj değeri için ayar yapmaya gerek yoktur.

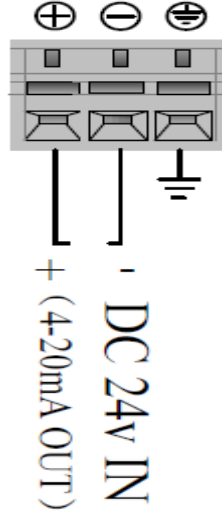

### TUŞTAKIMI SİSTEMİ

ALIT-BT/GT basit 3-tuş kalibrasyon sistemine sahiptir. Çalışma ve kalibrasyon modları 4-dijit göstergede görülür. Tuşlar ALIT-BT/GT nin kalibrasyonunda çalışma modu ve fonksiyonları görmede kullanılır.

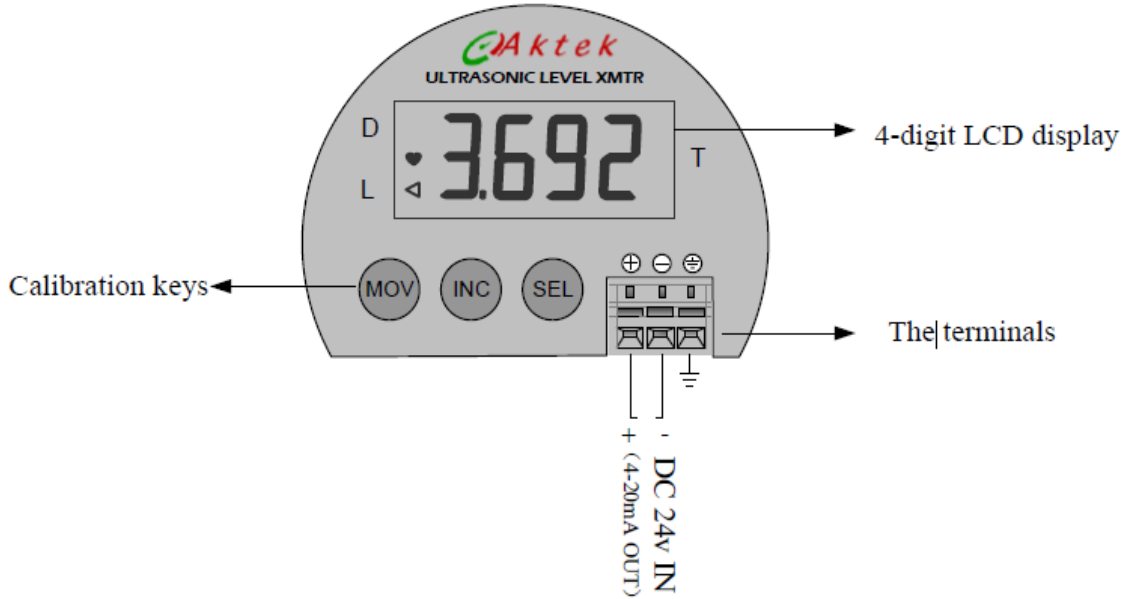

## MENÜ-AKIŞ DİYAGRAMI

Aşağıdaki diyagram ALIT-BT/GT'nin Menü sistemini gösterir, Oklar bir kutudan ayrılmak için yönleri gösterir. ilgili tuşa basmak gösterilen yöndeki bir sonraki kutuya taşır. Numerik değerler **INC** tuşuna basıldığında artarak değişir. Kalibrasyon değerlerini daimi olarak hafızaya almak için **SEL** tuşuna basınız.

